

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ОМА-36.681	ОМА-36.786	ОМА-36.587
ЭКОНОМ	КЛАССИКА	МОДЕРН
Корпус из окрашенной стали, вал створки и створка из нержавеющей стали	Корпус, вал створки и створка из нержавеющей стали	Корпус, вал створки из нержавеющей стали, створка из закаленного стекла
		
<p>Настоящее руководство по эксплуатации является объединенным документом, содержащим ПАСПОРТ, техническое описание и инструкцию по эксплуатации. Руководство содержит сведения, которые необходимы для полного использования возможностей турникета при эксплуатации, а также разделы по упаковке, монтажу и обслуживанию.</p> <p>Руководство является основным эксплуатационным документом и должно сохраняться в течение всего срока службы изделия. В руководстве может описываться дополнительное оборудование, не установленное на Вашем турникете. Данное Руководство и приведенные в нем технические характеристики были подготовлены на основании технической документации изготовителя, действующей на дату подписания в печать. Компания ОМА оставляет за собой право в любое время вносить изменения в конструкцию и технические характеристики изделий без предварительного уведомления и без каких-либо обязательств со своей стороны.</p> <p>Все турникеты производимые фирмой ОМА имеют сертификат соответствия требованиям: Технический регламент Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011) Технический регламент Таможенного союза «Электромагнитная совместимость технических средств» (ТР ТС 020 /2011)</p> <p>Не рекомендуется приступать к монтажу турникета и его эксплуатации без изучения руководства. Прочитайте и выполняйте все указания по мерам безопасности.</p> <p>Дополнительную информацию, новости и актуальные инструкции смотрите на сайте по адресу www.oma.spb.ru</p>		

СОДЕРЖАНИЕ

1. НАЗНАЧЕНИЕ и ОСОБЕННОСТИ турникетов	3
1.1. Область применения. Условия эксплуатации. Конструкция	3
1.2. Общие параметры в автономном режиме*	3
1.3. Маркировка. Упаковка. Комплектность	4
1.4. Обслуживание. Транспортирование и хранение	4
2. Общие требования БЕЗОПАСНОСТИ	4
2.1. Основные правила	4
2.2. Пропускная способность. Действия в экстремальных условиях	5
3. МОНТАЖ. Общие требования при монтаже	5
3.1. Блок управления. Монтаж	5
3.2. Пульт СИСТЕМНЫЙ ОМА-26.4СВ. Подключение	6
3.3. Контроллер ОМА-26.4МС.1. Подключение и работа в СКУД	7

4. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ	8
4.1. Первое включение	8
4.2. Ручное управление с пульта (автономный режим)	9
4.3. Возможные неисправности и методы их устранения	9
5. Устройство	10
5.1. Принцип действия	11
5.1. Комплектность	12
5.2. Инструмент и порядок монтажа	13
5.1. КАЛИТКА скоростная для КАЛИТКИ распашной. Схема соединений ...	14
5.2. КАЛИТКА распашная. Схема соединений	16
5.1. КАЛИТКА ОМА-36.781/6. Монтажный чертеж	17
5.2. КАЛИТКА ОМА-36.787. Монтажный чертеж	19

1. НАЗНАЧЕНИЕ и ОСОБЕННОСТИ турникетов

Нормально открытые электромоторные реверсивные турникеты с вращающимися сворками - дистанционно управляемый физический барьер для защиты охраняемых площадей против несанкционированного входа людей предназначены для управления потоками людей в торговых и медицинских центрах, банках, вокзалах, аэропортах, пограничных терминалах и на проходных небольших предприятий.

1.1. Область применения. Условия эксплуатации. Конструкция

Область применения – оборудование для систем автоматического контроля и управления доступом (СКУД). Турникет управляется дистанционно и может работать как в автономном режиме (ручное управление с пульта охранником с визуальным контролем ситуации), так и в качестве исполнительного устройства в СКУД - автоматизированная проходная.

По условиям применения турникет соответствует группе О4.2 по ГОСТ 15150-69 (общеклиматическое исполнение). Турникет предназначен для эксплуатации внутри помещения при температуре от -5°C до $+45^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности воздуха не более 95 % при $t = 25^{\circ}\text{C}$.

Турникет разработан для условий интенсивной эксплуатации и обеспечивает комфортный разрешенный проход одного или нескольких человек и препятствует несанкционированному проникновению людей.

- ✘ Преграждающие створки из шлифованной нержавеющей стали AISI 304, закаленного стекла или ударостойкого пластика - поликарбоната.
- ✘ Петлеобразные или стеклянные створки на вертикальной оси вращаются с помощью позиционирующего электропривода для доворота в следующую позицию.
- ✘ Реверсивные турникеты – имеют управляемое правое и левое вращение с отдельной блокировкой, т.е. открывается в любую сторону.
- ✘ Все режимы работы обеспечивает помехоустойчивый контроллер под управлением от СКУД или пульта. Встроенная опция – «Очередь».
- ✘ Встроенные оптические датчики вращения. При попытках несанкционированного прохода турникет автоматически блокируется.
- ✘ Светодиодные яркие двухцветные индикаторы режимов работы расположены на стойке и пульте.

1.2. Общие параметры в автономном режиме*	
Тип привода	Асинхронный электромотор
Срок службы	8 лет
Средняя наработка на отказ, не менее**	3 000 000 однократных проходов
Среднее время восстановления (устранение причины отказа), не более	1 часа
Гарантийный срок эксплуатации	36 месяцев
Параметры БП	220 В \pm 10%, 50 Гц
Напряжение питания стойки	220 VAC
Средняя мощность, потребляемая от сети, не более	200 ВА
Пиковая мощность, потребляемая от сети, не более	250 ВА
Усилие поворота створки на плече 0,25м от корпуса, не более	1,5 кгс
*Параметры при равномерном распределении нагрузки на вход и выход.	
**Отказ - устраняемая ремонтом неработоспособность изделия, заключающаяся в невыполнении функций блокировки, доворота или управления.	

1.3. Маркировка. Упаковка. Комплектность

Маркировка, наносимая на блок и стойку, содержит: наименование изделия, параметры питания, обозначение, серийный номер. Маркировка покупных изделий выполнена в соответствии с технической документацией на них. Маркировка печатных плат содержит наименования и обозначения плат.

Упаковка деталей и узлов турникета предохраняет их от повреждений во время транспортировки. Транспортная тара – коробка из гофрокартона или ящик из ДВП. Комплектующие элементы дополнительно упакованы в полиэтиленовую пленку.

ВНИМАНИЕ! Комплектность изделия определяется моделью турникета, особенностями конкретного заказа и подтверждается упаковочной ведомостью. По заказу в комплект поставки может входить дополнительное оборудование:

- ✓ Анкеры фирмы “SORMAT”. Позволяют обойтись без вскрытия пола и установки закладных элементов, что существенно облегчает монтаж турникета. Предназначены для установки оборудования на прочных полах.
- ✓ Усиленный пульт управления позволяет реализовать все возможные режимы работы (одиночный и групповой проход). На задней (торцевой) части пульта установлены две дополнительные клавиши свободного прохода.

1.4. Обслуживание. Транспортирование и хранение

Турникет при условии нормальной эксплуатации (уровень пыли и влаги) не нуждается в профилактическом техническом обслуживании. Неисправности, выявленные в гарантийный срок эксплуатации турникета, устраняются силами производителя или его представителя.

Турникет в оригинальной упаковке можно перевозить наземным, водным и воздушным транспортом. При транспортировке допускается штабелировать коробки в соответствии с маркировкой на упаковке.

Хранить турникет допускается в сухих помещениях при температуре от -30°C до $+50^{\circ}\text{C}$ один год с момента упаковки.

2. Общие требования БЕЗОПАСНОСТИ

По способу защиты человека от поражения электрическим током изделие относится к 1 классу по ГОСТ IEC 60065-2013.

Конструкция изделия обеспечивает безопасность людей при монтаже и эксплуатации, а также защиту от прикосновения к элементам, находящимся под напряжением свыше 36 VDC по отношению к корпусу.

Стойка и пульт управления выполнены по схеме с изолированным корпусом, при этом напряжение питания пульта управления не выше 15 VDC. Токоведущие части изделия надежно изолированы и не допускают замыкания на корпус.

2.1. Основные правила

ВНИМАНИЕ! Соблюдайте общие правила электробезопасности при использовании электрических приборов.

При проектировании, монтаже, наладке и эксплуатации оборудования необходимо соблюдать требования Федерального закона, требований стандартов и сводов правил (актуализированные редакции СНиП), включенных в Перечень национальных стандартов.

- ⓘ Для дополнительной защиты от поражения электрическим током каждая стойка турникета должна подключаться к своему собственному устройству защитного отключения (УЗО) с номинальным током срабатывания до 30 мА. Рекомендуемое УЗО тип А 25А/0,03А.
- ⓘ Недопустимо подключать турникет к линии, не имеющей защиты от сверхтоков.
- ⓘ Подключение к сети 220В должен осуществлять квалифицированный специалист.

В турникете установлены фильтры ЕМС (Фильтр электромагнитной совместимости) имеющие ток утечки 7.15 mA – при включенном фильтре и 4.7 mA – при выключенном фильтре. Все турникеты поставляются с включенным фильтром ЕМС.

2.2. Пропускная способность. Действия в экстремальных условиях

- ✓ **ВНИМАНИЕ!** При работе турникета под управлением СКУД пропускная способность системы в целом определяется быстродействием системы (время анализа электронного пропуска). Если число сотрудников, работающих на предприятии, превышает нагрузочную способность изделия, необходимо оборудовать проходные дополнительными турникетами.
- ✓ При пропадании сетевого напряжения турникет может работать от устройства бесперебойного питания UPS (в комплект не входит), что обеспечивает корректное функционирование во всех режимах. При аварии питания деблокирование турникета из режима «Закрыт» производится автоматически.

Турникет при выключении питания деблокируется автоматически. При необходимости полного освобождения прохода преграждающих створки надо повернуть рукой.


ВНИМАНИЕ! По действующим нормативам для экстренной эвакуации необходимо предусмотреть основной эвакуационный выход. Аварийный выход через турникет является дополнительной мерой, повышающей уровень безопасности.

3. МОНТАЖ. Общие требования при монтаже

Турникет монтируется без применения специального инструмента. Конструктивное исполнение обеспечивает свободный доступ ко всем узлам и блокам изделия при монтаже и ремонте. Эксплуатационная технологичность обеспечивается: блочной конструкцией изделия, взаимозаменяемостью одноименных элементов, комплектом документации. Возможна установка стойки на готовом полу или на закладных элементах.


- ❗ Запрещается пользоваться неисправным инструментом и приспособлениями.
- ❗ Все работы по монтажу и подключению стойки, пульта производите при отключенном от сети турникете.
- ❗ Запрещается устанавливать пульт управления или блок питания на токопроводящих поверхностях и в сырых помещениях.
- ❗ Подключение к сети 220В должен осуществлять квалифицированный специалист.
- ❗ Для подключения к распределительному щитку используйте только кабель из комплекта поставки турникета.
- ❗ Осуществляйте прокладку кабеля в соответствии с действующими нормативами.
- ❗ Устанавливайте турникет на прочные и ровные (бетон, камень и т.п.) основания, имеющие толщину не менее 150 мм.
- ❗ Крепите турникет анкерными болтами (в комплект не входят) фирмы «SORMAT» для прочных бетонов.
- ❗ Применяйте закладные элементы (300/300/300 мм) при установке на менее прочное основание.
- ❗ Выровняйте основание так, чтобы точки крепления стойки турникета лежали в одной горизонтальной плоскости.
- ❗ Обеспечьте вертикальное положение стоек по отвесу.

3.1. Блок управления. Монтаж

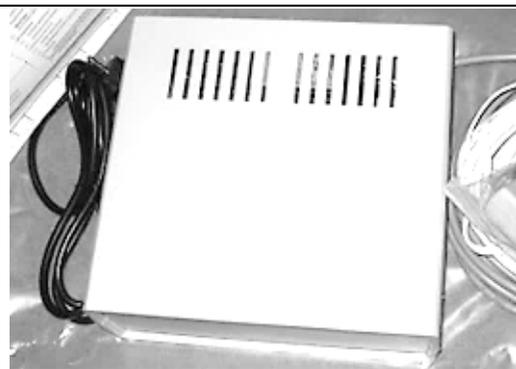

Блоки управления ОМА-16.5CU и ОМА-36.6CU выполнены в виде настольного прибора в пластиковом корпусе среднего размера. В корпусе установлен понижающий блок питания, плата контроллера и преобразователь. На задней части корпуса блока находится ввод сетевого кабеля и отверстия для ввода кабеля системы и кабеля управления. На плате установлены колодки для подключения кабелей.


Установите блок в кабине охранника. Откройте крышку блока и внимательно изучите схему соединений. После монтажа закрепите кабель так, чтобы они не касались радиатора преобразователя.

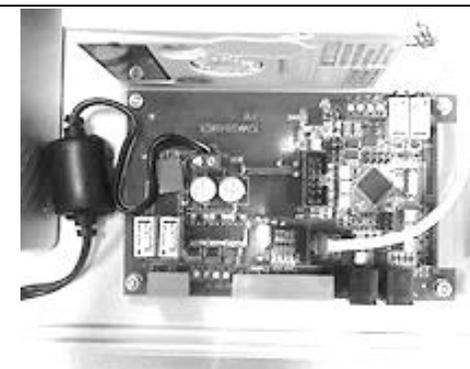

3.2. Пульт СИСТЕМНЫЙ ОМА-26.4СВ. Подключение




Пульт СИСТЕМНЫЙ выполнен в виде небольшого настольного прибора в корпусе из пластика, который снабжен гибким кабелем. На лицевой панели корпуса расположены три кнопки управления: красная кнопка СТОП для установки турникета в режим «Закрыт», и две зеленые кнопки ← и → для установки однократного прохода в выбранном направлении. Рядом с кнопками расположены соответствующие световые индикаторы.

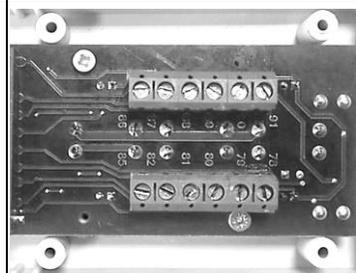

Откройте крышку пульта и подключите, соблюдая цвета, концы кабеля управления к разъему на плате пульта в соответствии со схемой соединений. Закрепите кабель.

Поместите пульт управления в кабине охранника так, чтобы обеспечивался удобный доступ к кнопкам.

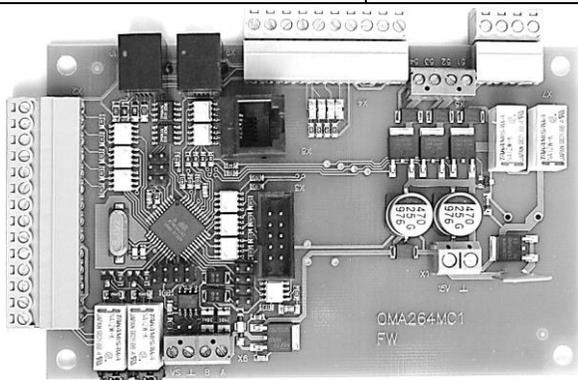

Контроллер управляет работой турникета, получая сигналы от датчиков положения, пульта управления и СКУД. Все входы контроллера защищены от помех оптической развязкой. Выходы - самовосстанавливающейся системой от перегрузки и короткого замыкания за счет контроля напряжения питания.

Турникет при работе от пульта управляется двумя сигналами направления прохода через импульсные входы L-i (разрешить проход влево) и R-i (разрешить проход вправо) и сигналом S - СТОП. Управление осуществляется путем замыкания соответствующих контактов на общий провод GND контроллера (контакт 91).


Подключение пульта ОМА-26.4СВ к контроллеру ОМА-26.4МС.1

Автономный режим работы турникета (без СКУД) (4 основных режима прохода) обеспечивает пульт управления СИСТЕМНЫЙ. Используются импульсные входы контроллера L-/R-i.

Подключите, не прилагая особых усилий и соблюдая цвета, концы кабеля управления пульта к разъему X2 контроллера в блоке управления турникета → в соответствии с таблицей соединений ниже или по схеме соединений в конкретных разделах.


Направление прохода «Влево/Вправо» - условно и зависит от относительного расположения пульта и турникета.

Все 9 режимов прохода (4 основных и 5 дополнительных) в автономном режиме работы турникета (без СКУД) обеспечивает пульт управления УСИЛЕННЫЙ.

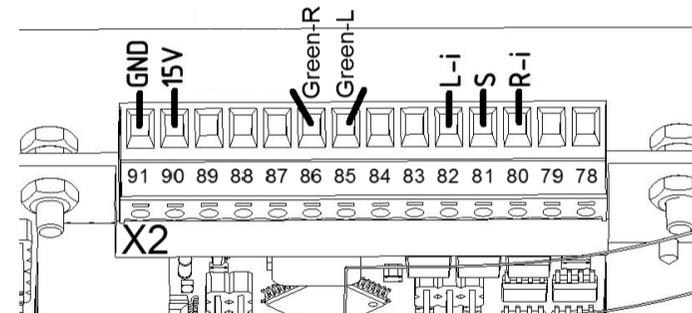

Название	Общий провод питания	Питание	Индикация разрешения прохода (зеленый)		Разрешить проход (импульсный вход)		СТОП
			вправо	влево	вправо	влево	
Контакты разъема X2 контроллера	91	90	86	85	80	82	81
Контакты разъема на плате пульта	91	90	86	85	80	82	81
Обозначение контактов	GND	+15 V	Green-R	Green-L	R-i	L-i	S
Цвет провода в кабеле КСПВ-12	черный	белый	оранжевый	желтый	синий	салатный	фиолетовый

3.3. Контроллер ОМА-26.4МС.1. Подключение и работа в СКУД

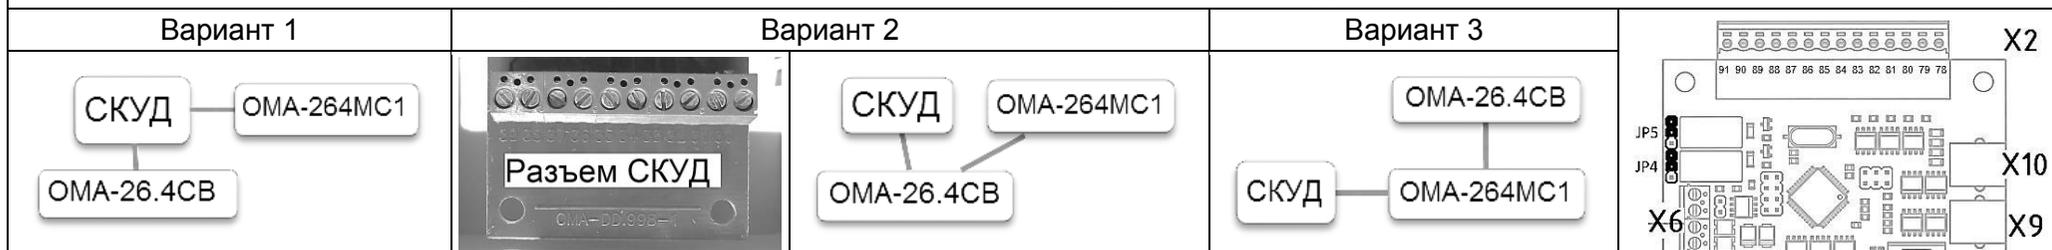

СКУД подключается к турникету через разъем X2 контроллера (вариант 1) или разъем СКУД, находящийся внутри пульта ОМА-26.4СВ под нижней сдвижной крышечкой (вариант 2) или параллельно с пультом к контроллеру турникета (вариант 3).
Внимание! При подключении по варианту 2 или 3 СКУД не может контролировать действия охраны.

Турникет при работе в составе системы имеет два основных способа управления:

1. Двумя сигналами с таймером СКУД, используются потенциальные входы L и R (контакты 79 и 78) без сброса. Сигнал S можно не использовать. Длительность сигналов и время ожидания прохода определяется СКУД.
2. Двумя сигналами через импульсные входы L-i и R-i (контакты 80 и 82) может быть реализовано 4 основных режима прохода. В этом случае включаются режимы прохода для одного человека (однократный проход) и сброс режима произойдет автоматически после прохода или по внутреннему таймеру времени ожидания прохода (8 секунд), если прохода не было. Сигнал S можно не использовать.

Схема установки джамперов JP4, JP5 контроллера ОМА-264МС1 приведена на рисунке. →



Для входных сигналов контроллер имеет 5 входов с подтягивающим резистором 2 кОм в цепи питания +15В. Управляющим элементом в системе может быть нормально разомкнутый «сухой контакт» реле или транзистор n-p-n структуры с открытым коллектором. Управляющие сигналы должны иметь длительность $t > 0,2$ с. Транзистор или реле должны обеспечивать ток не менее 10 мА при напряжении 15 В. Управление осуществляется путем замыкания соответствующих контактов на общий провод GND контроллера (контакт 91).



Ввод задаваемого режима осуществляется сигналами управления L или L-i – разрешить проход влево; R или R-i – разрешить проход вправо и сигналом S - сброс из системы.

Наименование	Общий провод питания	Разрешить проход (импульсный вход)		СТОП	Разрешить проход (потенциальный вход)		Проход совершен (контакты реле Pass)		
		вправо	влево		влево	вправо	вправо	влево	общая точка
Контакты разъема X2 контроллера	91	80	82	81	79	78	89	87	88
Контакты разъема СКУД пульта	30	31	32	33	34	35	36	37	39
Обозначение контактов	GND	R-i	L-i	S	L	R	Pass-R	Pass-L	Pass-LR

Контроллер формирует и передает в систему отдельные сигналы совершения прохода (длительностью 0,5 секунды) «сухими» контактами реле - Pass-L и Pass-LR (есть проход влево) и Pass-R и Pass-LR (есть проход вправо), соответствующие направлению прохода.

Для КАЛИТОК начало этих сигналов формируется при повороте на 10°, а окончание – всегда при возврате в исходное положение створки.

В состоянии поставки джамперы JP4, JP5 установлены так, что контакты реле Pass нормально разомкнуты (НРК). Положение джамперов показано на рисунках. Переставьте оба джампера правее, если Вам нужны нормально замкнутые контакты (НЗК) для сигналов PASS.

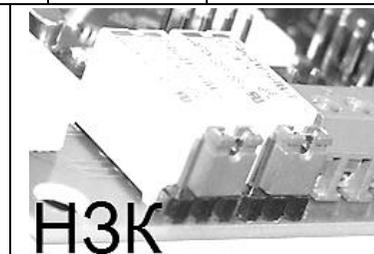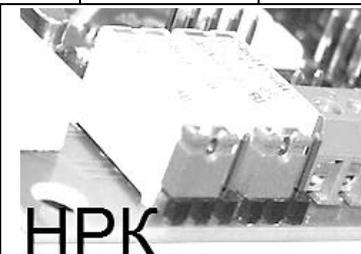

4. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- ✓ При эксплуатации турникета соблюдайте общие правила при работе с электрическими приборами.
- ✓ Запрещается вскрывать крышки блоков без предварительного отключения их от сети!
- ✓ Не перемещайте через зону прохода предметы, размеры которых превышают ширину прохода.
- ✓ Не допускайте удары по преграждающим элементам и облицовке, вызывающие механическую деформацию.
- ✓ Не допускайте использование при чистке загрязненных поверхностей абразивных и химически активных веществ.

Турникеты относятся к классу нормально открытых управляемых физических барьеров, т.е. **открыты при отсутствии питания**. Для деблокирования достаточно отключить питание. Створка при этом вращается свободно. Индикаторы не светятся.

Турникеты имеют отдельное управление по направлению прохода и снабжены двухскоростной электромоторной системой позиционирования и быстродействующим соленоидным замком. Если проход запрещен (светятся красные индикаторы), то после толчка створки вал блокируется электрозамком, а моторный привод возвращает створку в исходное положение через 1 – 2 сек.

Если проход разрешен, то при повороте створки на угол менее 10° привод включается для возврата в исходное положение.

4.1. Первое включение

Перед первым включением после монтажа убедитесь в правильности всех подключений и исправности сетевого кабеля. Освободите зону вращения створок от посторонних предметов. Убедитесь, что СКУД не подает на турникет команд разрешающих проход.

ВНИМАНИЕ! Соблюдайте общие правила при работе с электрическими приборами. При любых отклонениях прекратите работу с турникетом и выключите питание.

1. Включите питание, вставив вилку в сеть 220 вольт/50Гц. Турникет установится в исходное состояние. Светятся красные индикаторы на пульте и стойке. Преграждающая створка перекрывает зону прохода. Проход закрыт для входа и выхода. Замок открыт. Любой сдвиг преграждающей створки (попытка несанкционированного прохода) вызывает блокирование вала электрозамком. Турникет готов к вводу любого режима прохода. В исходное положение турникет устанавливается так же при нажатии кнопки СТОП или после окончания времени ожидания прохода.
2. Установите один из режимов однократного прохода на вход или на выход. Если проход разрешен, то светятся зеленые индикаторы на пульте и на турникете. Пройдите через зону контроля в сторону зеленого сигнала, толкнув преграждающую створку рукой. После сдвига створки по направлению прохода включается моторный привод и как бы подхватывает вращение створки в сторону прохода. Вращение должно происходить плавно, без рывков. При остановке вала в исходном положении допустимо небольшое покачивание, а при резком вращении – щелчок. Особенности завершения прохода:
 - ✓ КОВБОЙ откроется сам по датчику и вернется в исходное положение сам.
3. Блокировка прохода. Если при разрешенном проходе створка повернута на угол менее 10°, то можно отменить режим прохода, нажав кнопку СТОП. Привод возвращает створку назад до исходного положения.
4. Отказ от прохода. Если при разрешенном проходе створка повернута на угол менее 10° (мотор привода при этом выключен) и оставлена в таком положении, то после окончания времени ожидания прохода включается мотор привода и возвращает створку назад до исходного положения.
5. Исходное положение. В исходное положение турникет устанавливается при нажатии кнопки СТОП, повороте створки на угол более 10° или после выключения таймера ожидания прохода. Проход запрещен. Светятся красные индикаторы на пульте и стойках. Створка перекрывает зону прохода. Проход закрыт для входа и выхода. Замок открыт.

4.2. Ручное управление с пульта (автономный режим)

Пульт СИСТЕМНЫЙ обеспечивает 4 режима прохода (1-4). Пульт УСИЛЕННЫЙ еще 1 режим (5-ый - КАЛИТКИ) и 5 режимов (5-9-ый - КОВБОЙ) для группы людей. Пульт выполнен в виде небольшого настольного прибора в корпусе из пластика, который снабжен гибким кабелем. На лицевой панели корпуса расположены три кнопки управления: кнопка «СТОП» (красная) для установки турникета в режим «Закрыт», и две зеленые кнопки «←» и «→» для установки прохода в выбранном направлении. Рядом с кнопками расположены соответствующие световые индикаторы. На задней стенке пульта УСИЛЕННОГО расположены клавиши включения многократного прохода (проход для группы людей).

Установите один из режимов прохода на вход или на выход, нажав кнопку или клавишу. Убедитесь, что на пульте и корпусе турникета цвет индикаторов сменился на ЗЕЛЕНЫЙ. Препраждающие элементы при проходе будут вращаться в сторону выбранного направления.

Режимы		Ваши действия	Индикация	
1	Открыть для входа одного человека	Нажмите зеленую кнопку на вход	ЗЕЛЕНЫЙ на вход и КРАСНЫЙ на выход	
2	Открыть для выхода одного человека	Нажмите зеленую кнопку на выход	ЗЕЛЕНЫЙ на выход и КРАСНЫЙ на вход	
3	Закрыть для входа и выхода	Нажмите красную кнопку «стоп»	КРАСНЫЙ на вход и выход	
4	Открыть для входа и выхода одного человека	Нажмите обе зеленые кнопки	ЗЕЛЕНЫЙ на вход и выход	
5	Открыть для входа группы людей	Переключите клавишу на вход	ЗЕЛЕНЫЙ на вход и КРАСНЫЙ на выход	
6	Открыть для выхода группы людей	Переключите клавишу на выход	ЗЕЛЕНЫЙ на выход и КРАСНЫЙ на вход	
7	Открыть для входа группы людей и выхода одного человека	Переключите клавишу на вход и нажмите кнопку на выход	ЗЕЛЕНЫЙ на вход и выход	
8	Открыть для выхода группы людей и входа одного человека	Переключите клавишу на выход и нажмите кнопку на вход		
9	Открыть для входа и выхода группы людей	Переключите обе клавиши		

4.3. Возможные неисправности и методы их устранения

	Неисправность	Причина	Способ устранения
1	Стойка турникета неустойчива. Люфт преграждающих створок.	Ненадежно закреплены в полу анкерные болты или закладные элементы. Болты крепления слабо затянуты.	Изменить тип анкеров или закладных или добавить прочность полу. Проверить затяжку и подтянуть винты.
2	При включении турникет не работает, светодиоды на пульте не горят.	Отсутствие напряжения питания. Обрыв сетевого или соединительного кабеля.	Восстановить подключение питания. Устранить обрыв в кабеле.
3	Нестабильная работа привода, электрозамка или индикатора.	Ненадежно закреплены провода кабеля управления в колодках.	Проверить и закрепить провода
4	Неадекватная работа турникета.	Проверить положение и наличие джамперов	Установить джамперы согласно схеме
5	Включается аварийная сигнализация - быстрое (период 0,5 сек) красно - зеленое мигание индикаторами.	Напряжение питания контроллера меньше 12 В.	Отрегулировать напряжение блока питания.
		Перегрузка выходных цепей контроллера (мотор, замок, индикаторы).	Устранить перегрузку силовых выходов.
6	Створки не устанавливаются в исходное положение, мотор работает, срабатывает замок.	Перепутаны провода подключения мотора привода	Поменять местами любые два фазных провода из подключения мотора

5. Устройство

Маятниковая электромоторная скоростная КАЛИТКА распашная с отдельным управлением блокировкой по направлению состоит из двух скоростных КАЛИТОК и системы формирования зоны прохода с двумя линиями оптического контроля (фотодатчиками).

Бесконтактный электромоторный привод створок и соленоидные электрозамки управляются помехоустойчивыми контроллерами.

Все режимы доступны, как при автономном управлении от кнопочного усиленного пульта, так и при системном управлении.

Створки имеют правое и левое вращение. Открываются на вход и на выход дистанционно или от фотодатчика свободного прохода.

Автоматическое аварийное деблокирование в обесточенном состоянии за счет нормально открытого быстродействующего соленоидного замка. Нет механического замка. Ключ не потерять.

Стойки изделия выполнены в виде стального сборного корпуса с валом крепления створки.

Нержавеющая шлифованная сталь корпуса (модель ОМА-36.786 и 36.787) и створки всегда отлично выглядит и легко восстанавливается. Гальваническое и порошковое покрытие деталей механизма обеспечивает их стойкость к коррозии.

Створки выполнены в виде гнутой рамки из нержавеющей шлифованной трубы $\varnothing 25$ мм или из закаленного 10мм стекла.

Валы на подшипниках вращаются между верхней и нижней платами блока привода.

В нижней части корпусов смонтированы: бесконтактный электромоторный привод, электрозамок, датчики позиционирования створки. В верхней части корпусов смонтированы подшипник вала и индикаторы. В основании стоек под облицовкой находится опорный фланец. Он имеет отверстие для ввода кабеля и отверстия крепления. Фланец крепится к полу на четыре болта М10 (в комплект не входят).

5.1. Принцип действия

КАЛИТКА нормально закрыта и работает автоматически по принципу - «Сама, все сам, если разрешено». Алгоритм обеспечивается установкой джамперов JP3 и JP2 в ведомом блоке управления по рисунку «КОВБОЙ. БУ Ведомый», а в ведущем по рисунку «КОВБОЙ. БУ Ведущий. Открывание по датчикам».

Проход запрещен. В исходном положении створки перекрывают зону прохода, индикация – красная, проход запрещен. Замок открыт. Сдвиг любой створки из исходного положения в любом направлении (попытка несанкционированного прохода) вызывает блокировку вала створки электрозамком, а привод, после прекращения воздействия возвращает створки в исходное положение.

Разрешенный проход. Нажатие кнопки пульта или сигнал от СКУД запускает таймер на время ожидания прохода и разрешает проход в выбранном направлении. Створки закрыты, включена зеленая индикация в разрешенном направлении. Можно идти. Створки откроются при пересечении линии фотодатчика.

При пересечении датчика 1 створки открываются в направлении прохода, приглашая пройти. Запускается таймер прохода (4 сек). Створки остаются открытыми до тех пор, пока не будет перекрыт датчик 2 или не закончится время таймера прохода.

При перекрытии датчика 2 происходит сброс таймера прохода и выдается сигнал PASS – проход совершен. При освобождении датчика 2 турникет возвращается в исходное положение. Каждый последующий человек должен начинать проход только после выхода предыдущего из зоны, ограниченной датчиками.

Несанкционированный проход. Если при разрешении прохода в одну сторону встречно пытается пройти нарушитель, то при одновременном перекрытии датчиков 1 и 2 (проход разрешен в одном направлении, створка в исходном положении), створка остается закрытой, замок не включается. После выхода нарушителя из канала, створка откроется в разрешенном направлении.

Сдвиг створки из исходного положения в направлении запрещенного прохода блокируется электрозамком. Сдвиг створки из исходного положения в направлении разрешенного прохода без предварительного пересечения датчика 1 вызывает блокировку створки электрозамком.



Разрешенный проход группы людей в одном направлении (вход или выход). Включение режима «проход группы людей» возможно, если используется УСИЛЕННЫЙ пульт или от СКУД при подключении к потенциальным входам контроллера (клеммы 78 и 79).

Нажатие клавиши или сигнал СКУД разрешают проход в выбранном направлении. Створки закрыты, включена зеленая индикация в разрешенном направлении. Можно идти.

При пересечении датчика 1 запускается таймер прохода, створки открываются (в направлении прохода) и остаются открытыми до тех пор, пока не закончится время таймера прохода. Створки открываются и перезапускается таймер по каждому пересечению датчика 1. При перекрытии датчика 2 выдается сигнал PASS – проход совершен. Створки закрываются, если датчик 1 не перекрыть снова.


Разрешенный проход группы людей в любом направлении. Нажатие двух клавиш или сигнал СКУД разрешают проход в любом направлении. Створки закрыты, зеленая индикация (на вход и на выход). Можно идти. При пересечении датчика 1 створки открываются (в направлении прохода) и остаются открытыми до тех пор, пока включены клавиши пульта. При перекрытии датчика 2 выдается сигнал PASS – проход совершен. Створки остаются открытыми, пока сигнал разрешения прохода подается на вход контроллера.

Возможно включить режим, при котором открытие створок осуществляется СРАЗУ при подаче сигнала разрешения прохода. Алгоритм обеспечивается установкой джампера 3 группы джамперов JP2 по рисунку «КОВБОЙ. Ведущий БУ. Открытие по кнопке».

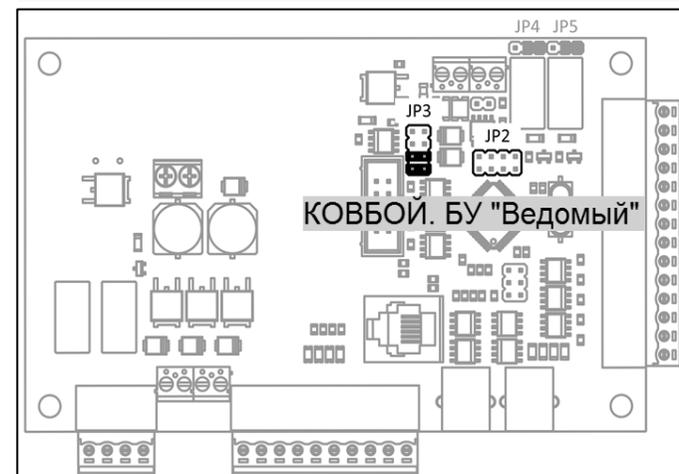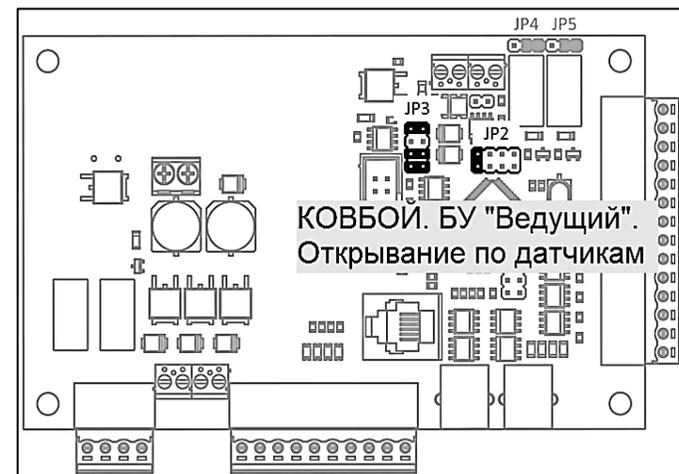

5.1. Комплектность.

№	Наименование	Кол
1	Корпус КАЛИТКИ скоростной (стойка в сборе)	2
2	Стойка ограждения (с 2 нерж. муфтами 38 мм)	4
3	Поручень (длина 750-500 мм) нерж. 38 мм	8
4	Муфта нерж. 38 мм (с винтом М8 и шайбой)	16
5	Фотодатчики (приемник + излучатель) с винтами М4.	2
6	Пульт управления СИСТЕМНЫЙ (без кабеля)	1
7	Кабель (12x0,4) пульта управления, 3 метра	1
8	1. Кабели питания привода в экране ((3+1)x1), по 6 метров	2
	2. Кабели (12x0,4) управления, по 6 метров	2
	3. Кабели электрозамков (2x0,8), по 6 метров	2
9	Кабели фотодатчиков (4x0,2), по 6 метров	4
10	Блоки управления КАЛИТКИ скоростной	2
11	Кабель связи между блоками, 0,5 метра	1
12	Створка преграждающая (нерж. или стекло)	2
	Руководство по эксплуатации	1
13	Болт М10 (цинк) анкера (в комплект не входит)	20
	Анкерная гайка М10 (в комплект не входят)	20

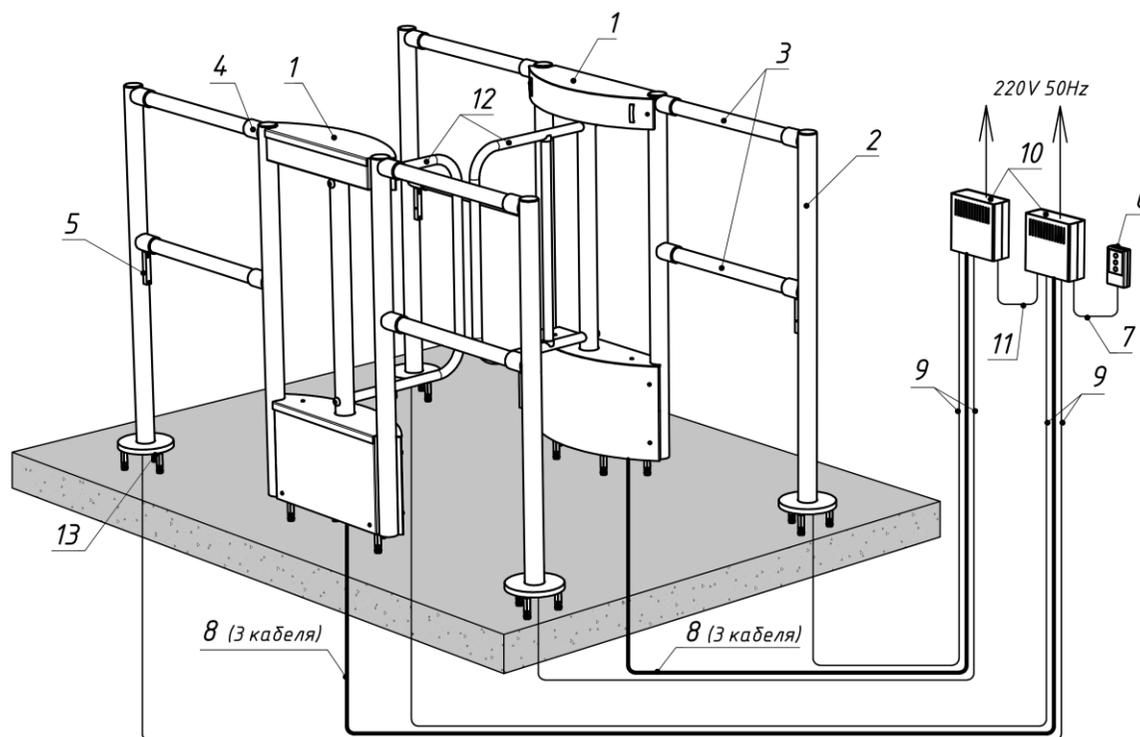

ВНИМАНИЕ! Комплектность изделия определяется моделью турникета, особенностями конкретного заказа и подтверждается упаковочной ведомостью. По заказу в комплект поставки может входить дополнительное оборудование.

Технические данные

Стандартная ширина зоны прохода	690 мм
Высота зоны прохода	900 мм
Количество режимов работы	9
Средняя/Пиковая пропускная способность при однократном проходе	7/7 проходов/мин
Степень защиты корпуса стойки	IP20
Допустимое статическое/динамическое усилие на створке на плече 0,25м от корпуса, не более	70 кгс/0,1 кДж
Масса корпуса одной/двух КАЛИТКИ, не более	27/54 кг (нетто), 30/60 кг (брутто)
Масса одного/двух ограждений зоны прохода, не более	14/28 кг (нетто), 17/34 кг (брутто)
Масса одной/двух створок из нерж. трубы, не более	2/4 кг (нетто), 3/6 кг (брутто)
Масса одной/двух створок из стекла, не более	14/28 кг (нетто), 15/30 кг (брутто)


5.2. Инструмент и порядок монтажа

- ✓ Электроперфоратор и сверла твердосплавные Ø16 для бетона, отвес или уровень;
- ✓ Ключ торцевой 17 для анкерных болтов крепления фланца стойки.
- ✓ Отвертка крестовая №2 для блока.
- ✓ Отвертка плоская № 2 для подключения кабеля.
- ✓ Ключ торцевой S19 для крепления преграждающей створки.

ВНИМАНИЕ! Прежде чем приступить к монтажу убедитесь в должном качестве изделия (внешний вид) и проверьте комплектацию по упаковочной ведомости.

Претензии к внешнему виду и комплектности после завершения монтажа могут быть не приняты!


1. Из ящиков аккуратно извлеките стойки ограждения, поручни, стойки КАЛИТОК и створки. Поставьте вертикально на устойчивое основание стойки калитки.
2. Распакуйте стойки, поручни и створку. Внимательно проверьте качество декоративных поверхностей и комплектность. После завершения монтажа претензии не принимаются.
3. Стойки калитки поставляются в собранном виде. Облицовка закреплена винтами или саморезами. Снимите облицовку. Разъем для подключения кабеля управления и питания находится в нижней части стойки.
4. Сделайте на полу разметку под стойки калитки и стойки ограждения. Отверстия для крепления фланца калитки разметьте по чертежу в приложении или по фланцу стойки.
5. **ВНИМАНИЕ!** Стойки ограждения связаны системой оптических датчиков линии контроля. Соблюдайте взаимное расположение стоек. Установите стойки ограждения нижними фланцами на разметку. Проверьте вертикальность установки стоек. Проверьте взаимное расположение излучателей и приемников закрепленных на стойках ограждений.
6. Проверьте правильность и откорректируйте разметку отверстий. Подготовьте отверстия в полу под анкеры PFG или другие. Вставьте анкеры в отверстия фундамента на всю глубину отверстий.
7. **ВНИМАНИЕ!** Не забудьте подвести кабели управления и питания в соответствии со схемой.
8. Установите стойки нижним фланцем на разметку. Стойка имеет значительную массу, придерживайте ее, не допускайте падения. Проверьте возможность вертикальной установки стойки. Добейтесь вертикальности стойки, манипулируя величиной прокладок под фланец.
9. Установите сверху на гайки стойку турникета, пропустив кабели через щелевое отверстие основания. Закрепите каждую КАЛИТКУ четырьмя болтами, а стойку тремя болтами анкером (M10/70). Проверьте вертикальность установки турникета.
10. Вставьте преграждающую створку в отверстия оси и закрепите ее болтами M12. Проверьте вращение створки без питания. Она должна поворачиваться рукой легко с небольшим сопротивлением. Усилие вращения не должно превышать 1кгс.
11. Пульт кабелем подключается к ВЕДУЩЕМУ блоку управления через колодки контроллера.

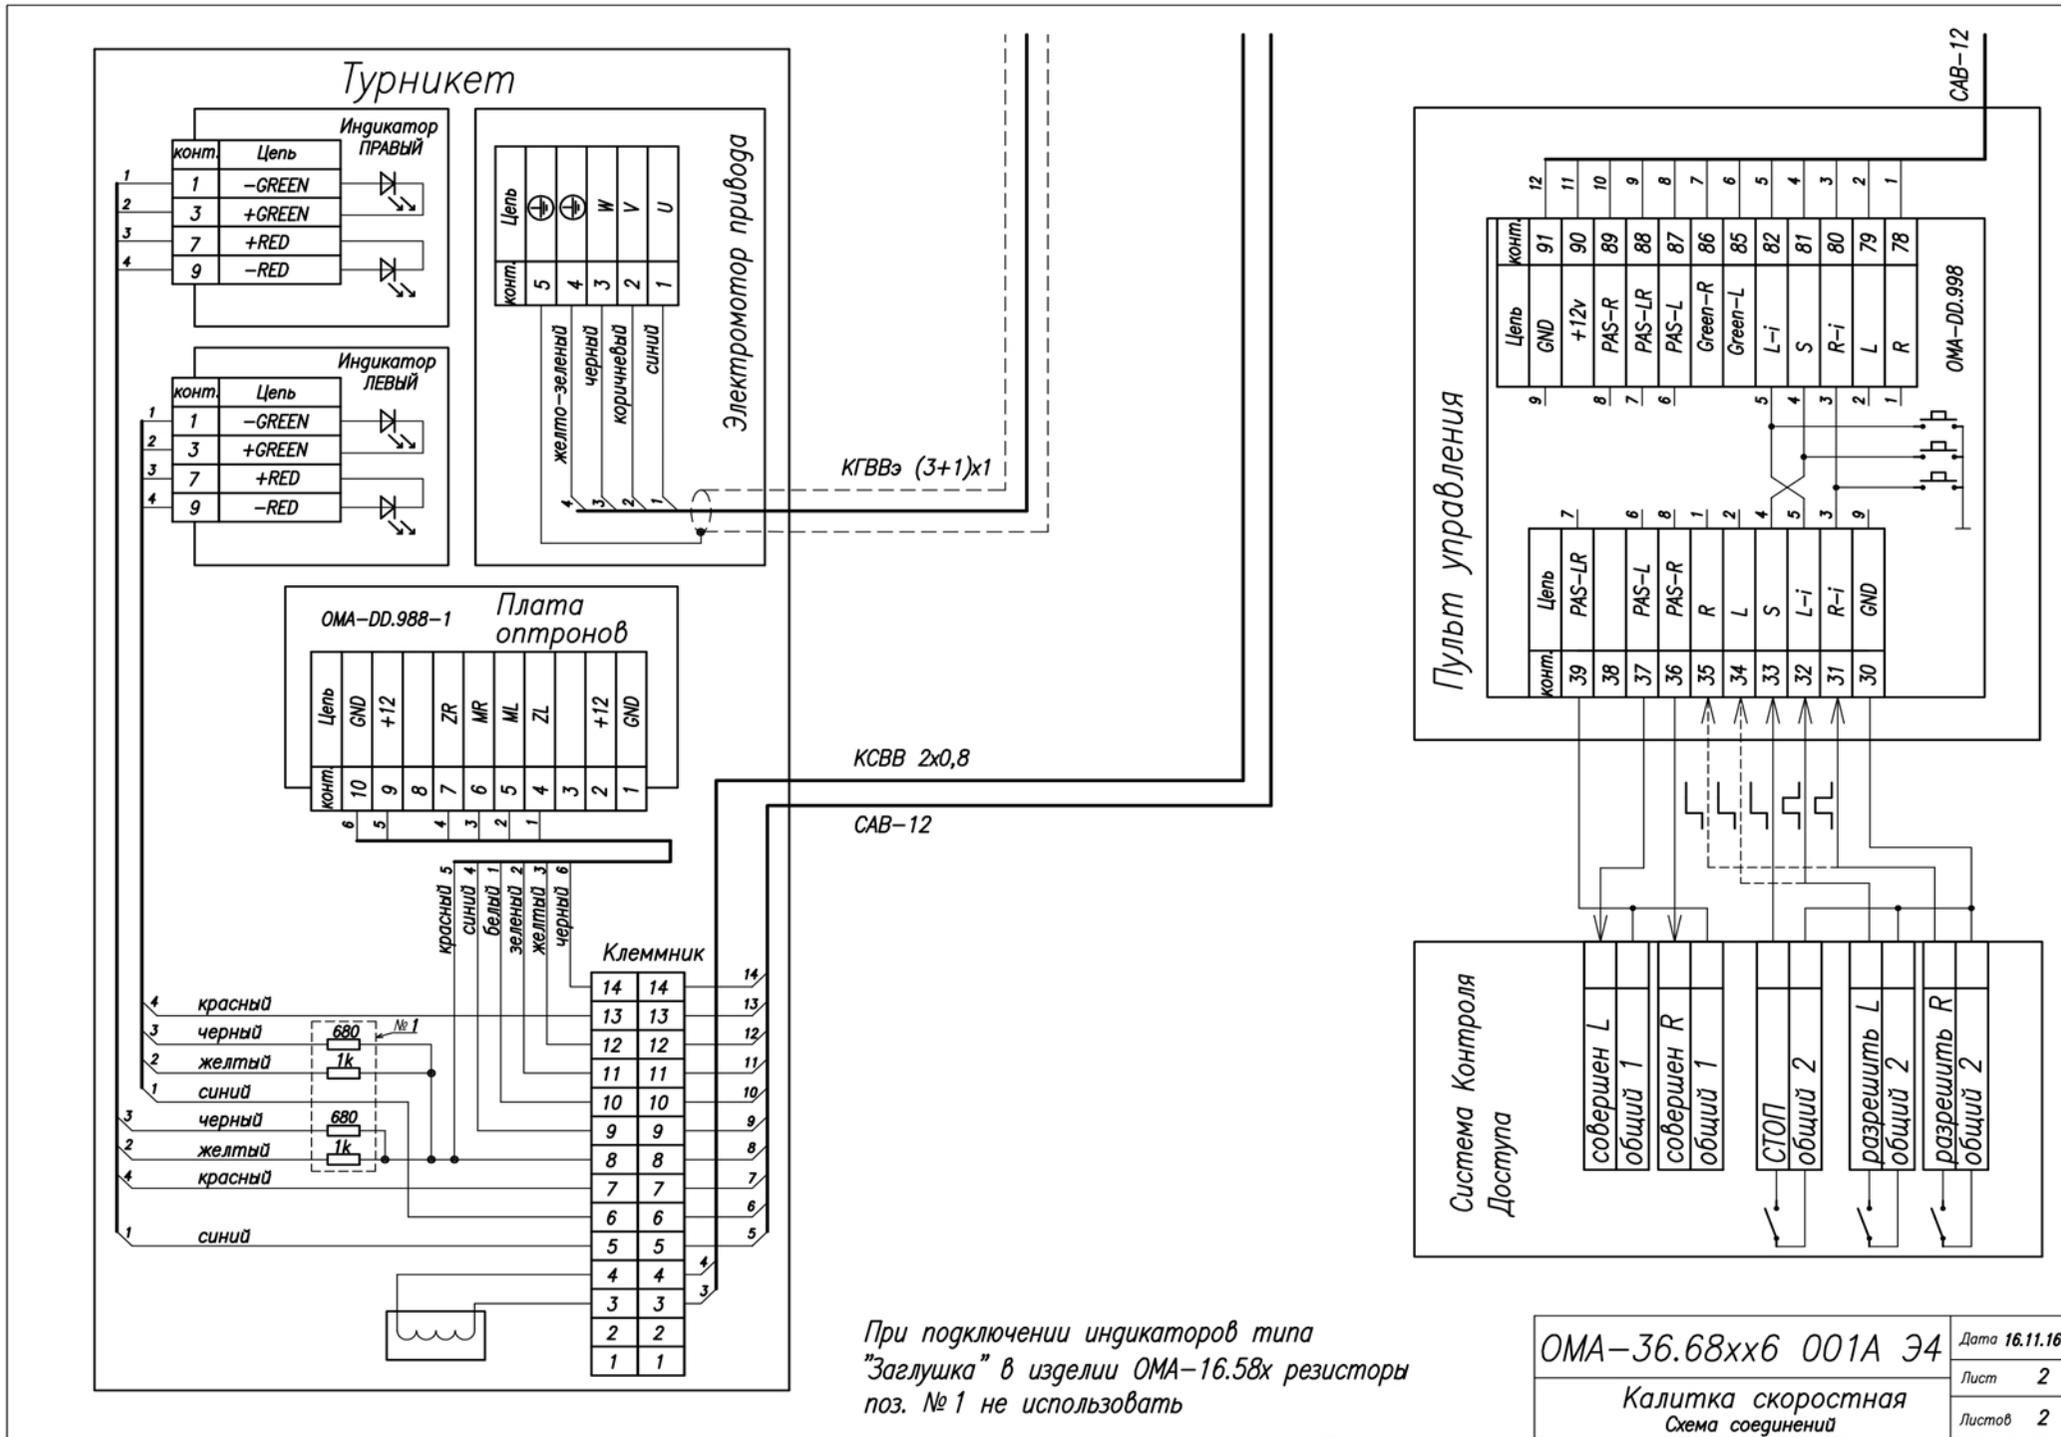



При подключении индикаторов типа "Заглушка" в изделии ОМА-16.58х резисторы поз. № 1 не использовать

ОМА-36.68хх6 001А Э4	Дата 16.11.16
Калитка скоростная	Лист 2
Схема соединений	Листов 2

5.2. КАЛИТКА распашная. Схема соединений

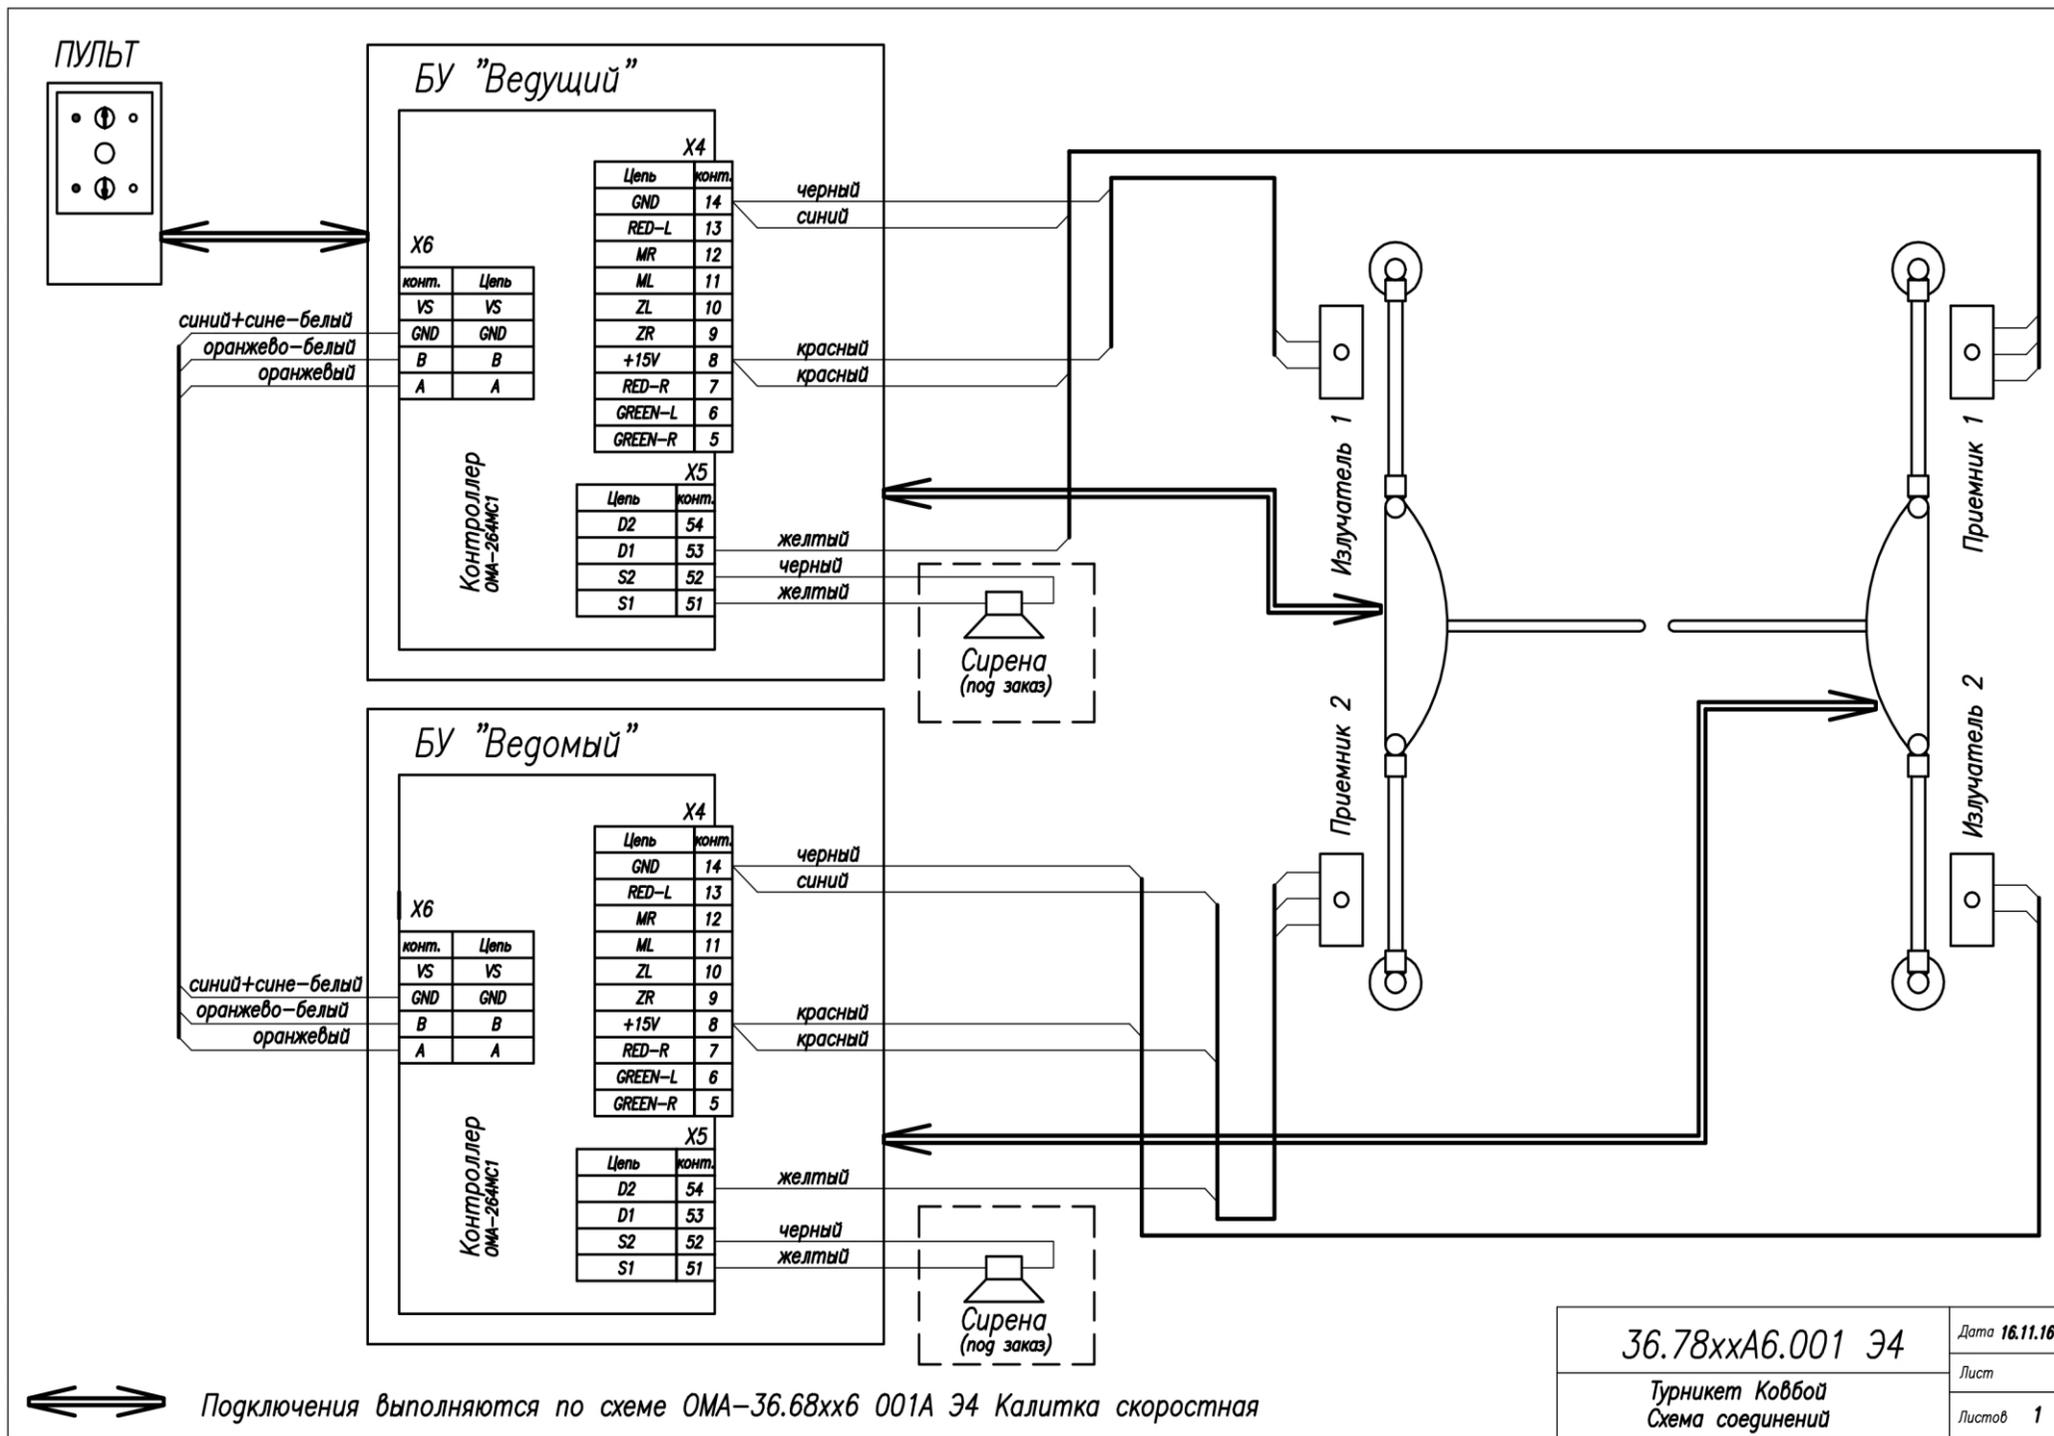

5.1. КАЛИТКА ОМА-36.781/6. Монтажный чертеж

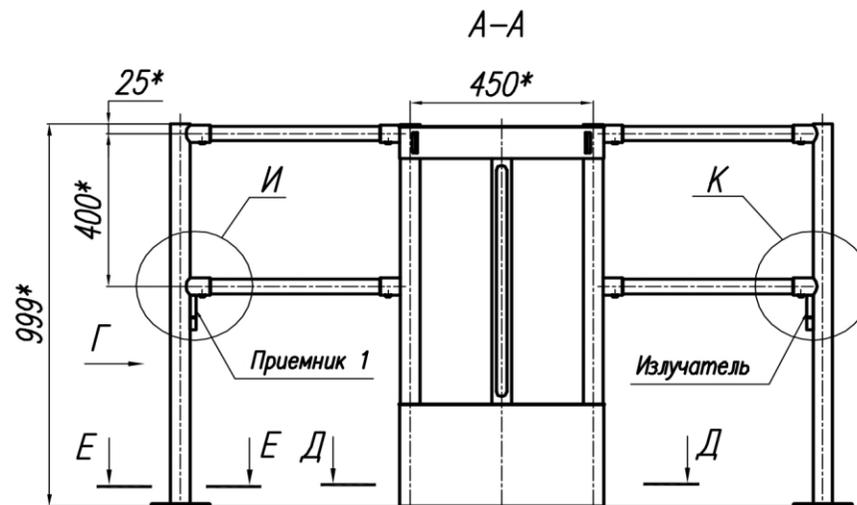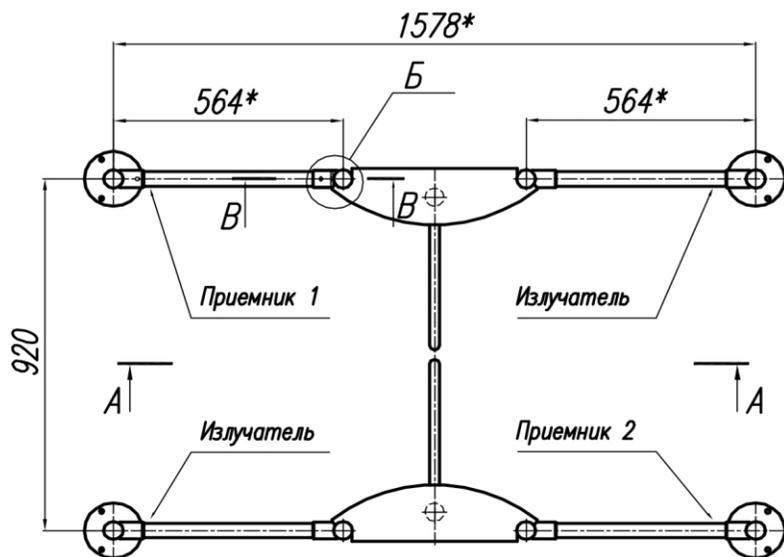


B-B(5:1)

Выг К(5:1)


Выг Г

Гайка прямоугольная М8 24x16x6мм (16шт.)

Винт М8x20 ISO7380 (16шт.)

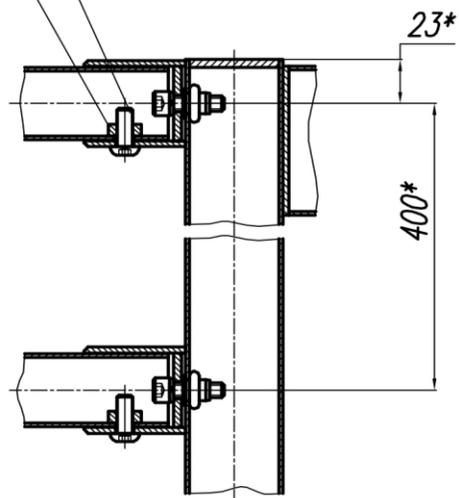

Выг И(5:1)

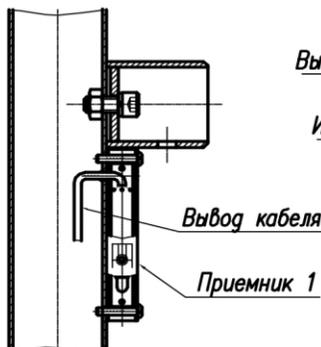


Вывод кабеля

Излучатель

Вывод кабеля

Приемник 1


Ж

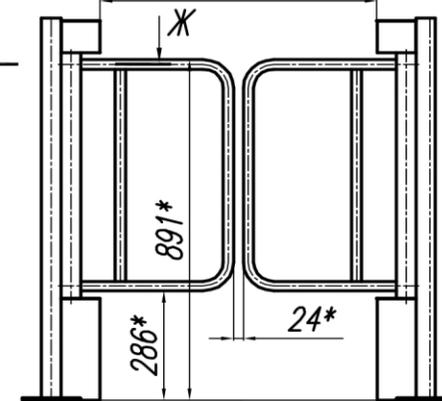

				36.781(6) МЧ			
				Ковбой			
				Монтажный чертеж			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лит.	Масса	Масшт.
Разраб.	ОМА				Лист 1	Листов 2	
Проверил.	Коротков						

Ж-Ж


Винт M12x25 ISO7380 (4шт.)

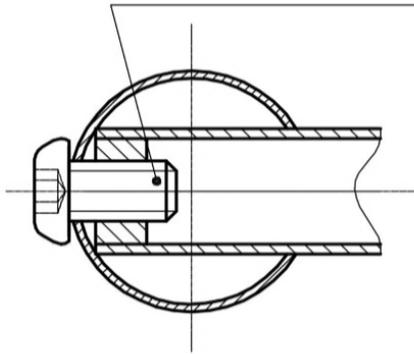


Е-Е

3отв.φ11

φ117

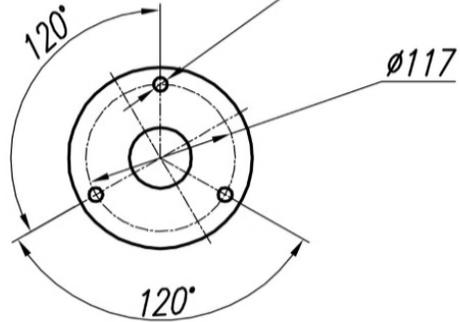


Вуг Б

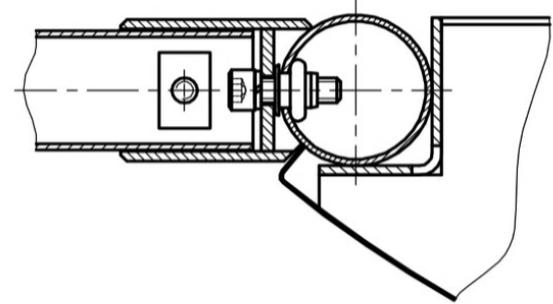

Болт M10x60 DIN933 (20шт.)


3-3

Анкерная гайка PFG ИН-10 (20шт.)

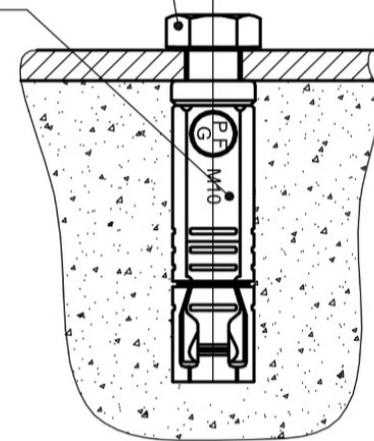



Д-Д

Ввод кабеля

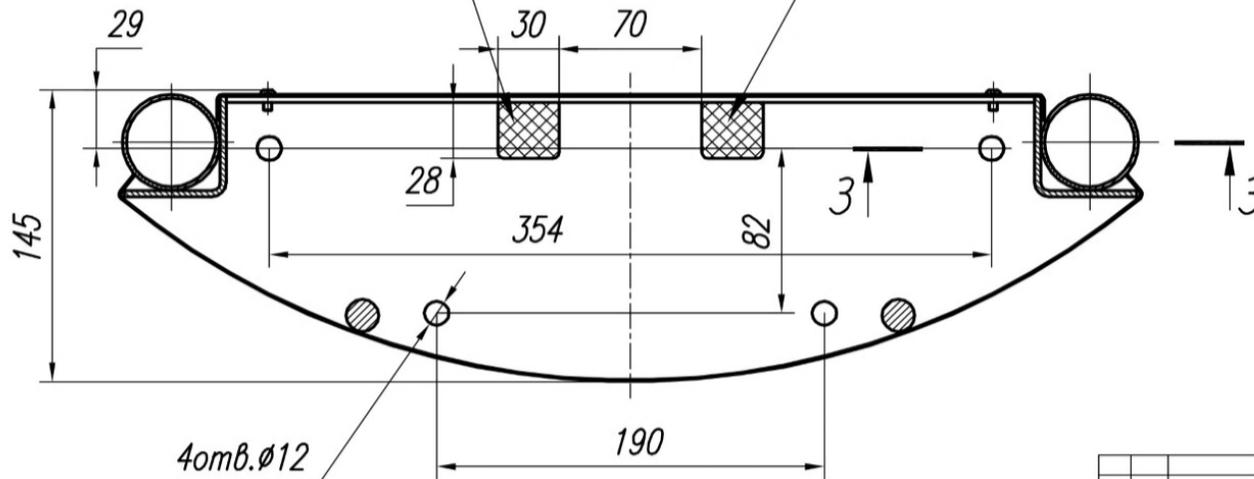

			36.781(6) МЧ				
			Ковбой				
			Монтажный чертёж				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лит.	Масса	Масшт.
Разраб.	ОМА				Лист 2	Листов 2	2
Проверил.	Коротков						


5.2. КАЛИТКА ОМА-36.787. Монтажный чертеж

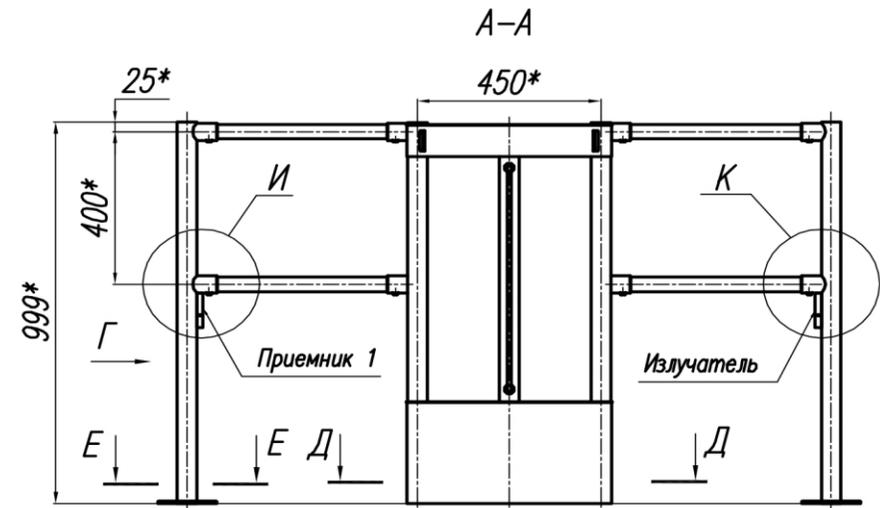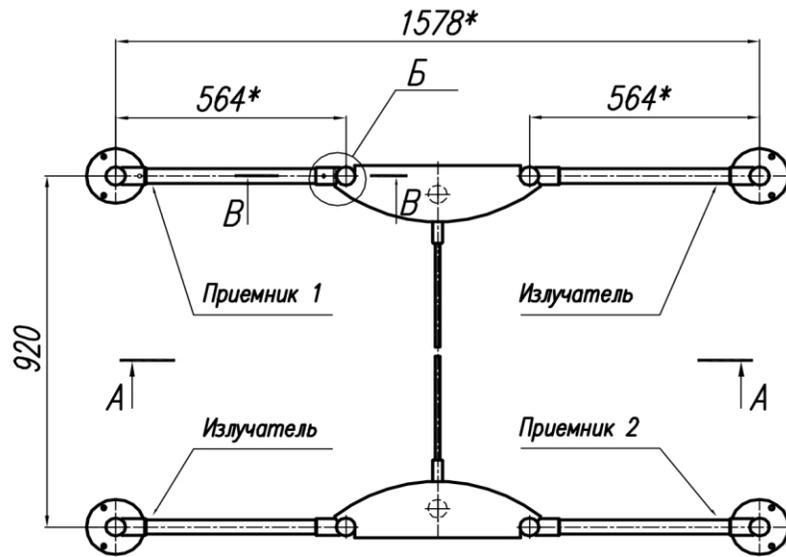


B-B(5:1)

Гайка прямоугольная М8 24х16х6мм (16шт.)


Винт М8х20 ISO7380 (16шт.)

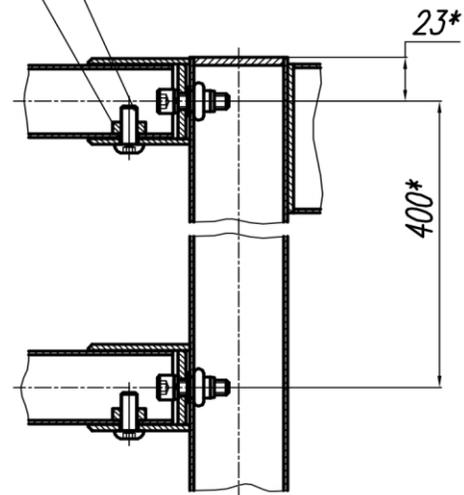


Выг И(5:1)

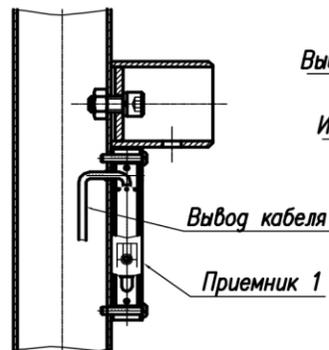




Выг К(5:1)

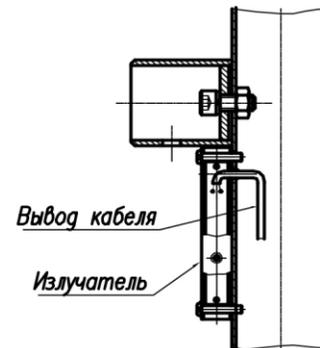

Выг Г

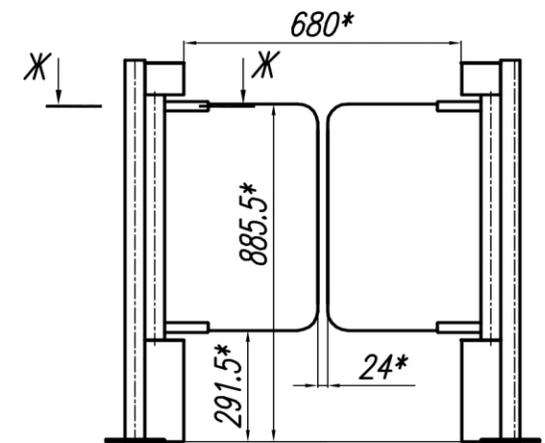



				36.787 МЧ			
				Ковбой			
				Монтажный чертеж			
Изм.	Лист	N докум.	Подр.	Дата	Лит.	Масса	Масшт.
Разраб.	ОМА				Лист 1	Листов 2	
Проверил.	Коротков						

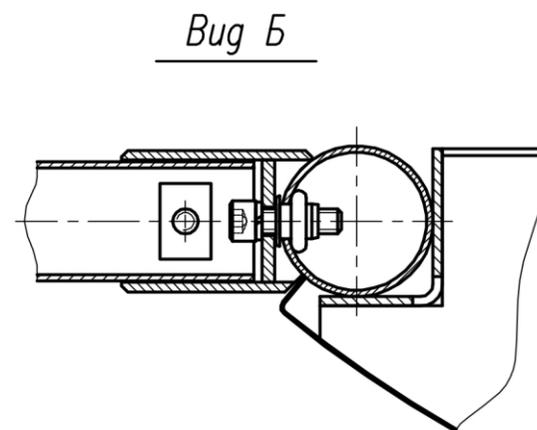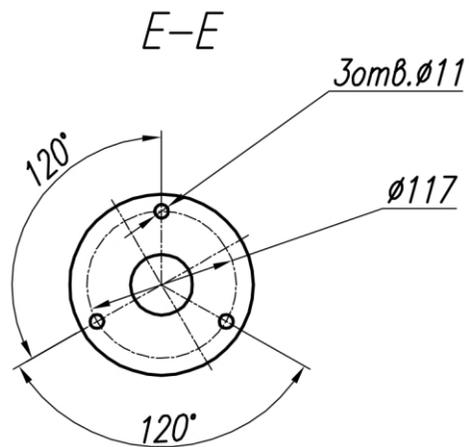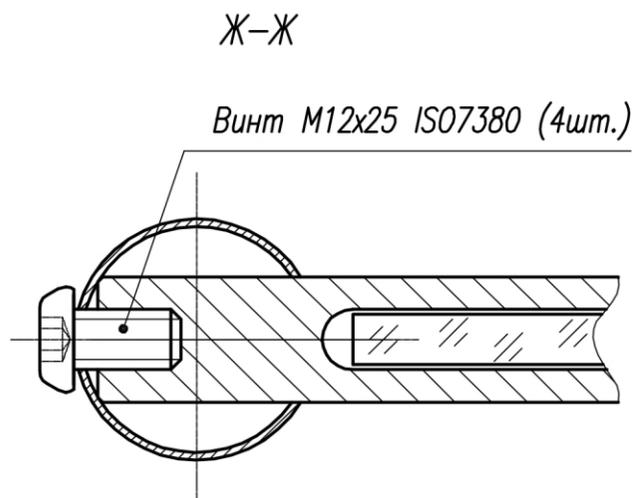

Болт M10x60 DIN933 (20шт.)

Анкерная гайка PFG IH-10 (20шт.)

3-3

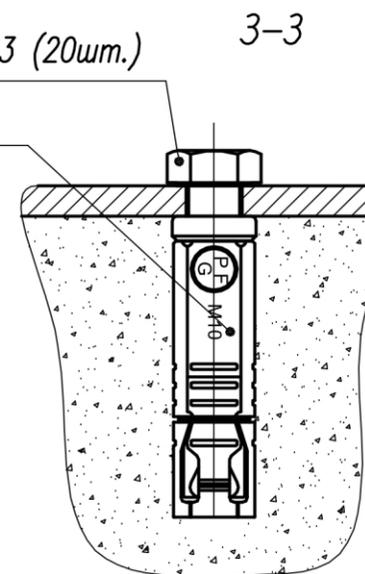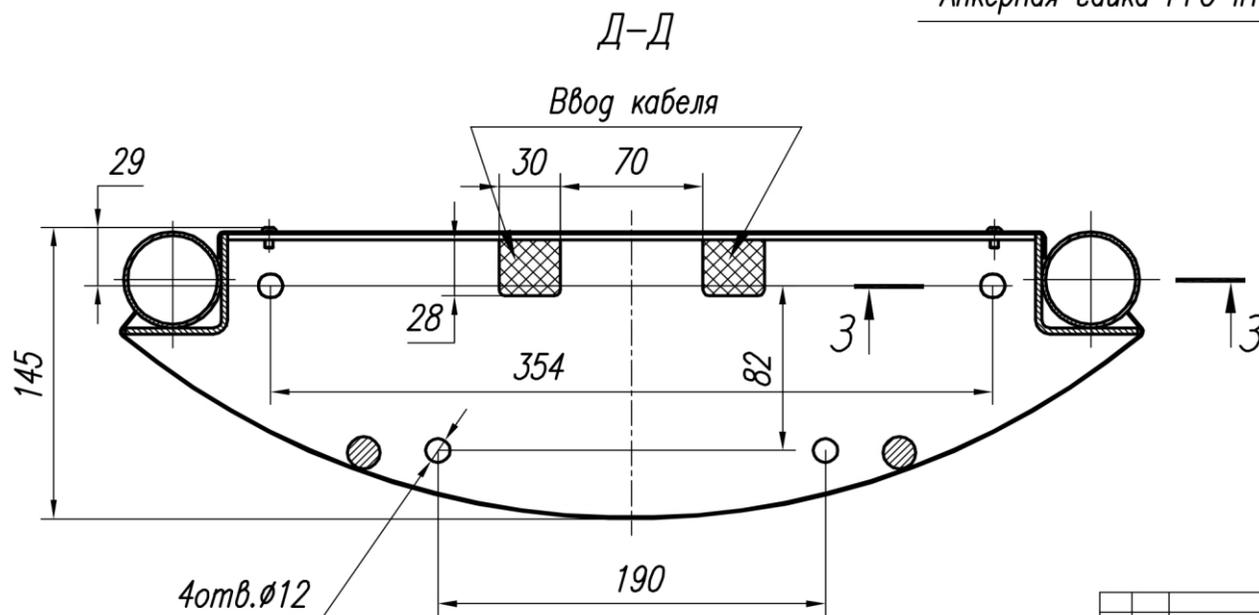

				36.787 МЧ			
				Ковбой			
				Монтажный чертёж			
Изм.	Лист	N док.	Попр.	Дата	Лит.	Масса	Масшт.
Разраб.	ОМА						
Проверил.	Коротков						
					Лист	2	Листов
							2